


STIEGENSYMBOLE GEMÄSS TRVB O 121 - AUSGABE 2015


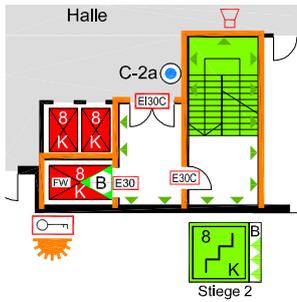


BaBr 12

Sicherheitsstiegenhaus druckbelüftet:

Immer mit Angabe des Konzeptes!


- **A:** Aufenthaltskonzept (alle Türen im Stiegenhaus sollten möglichst geschlossen bleiben, Abströmöffnungen sind herzustellen).
- **R:** Räumungsalarmkonzept (eine Türe im Stiegenhaus darf dauerhaft geöffnet sein).
- **B:** Brandbekämpfungskonzept (zwei Türen im Stiegenhaus dürfen dauerhaft geöffnet sein).

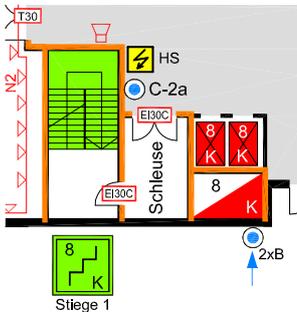

BaBr 13

Sicherheitsstiegenhaus:


- Zutritt ausschließlich über Schleuse oder Loggia.

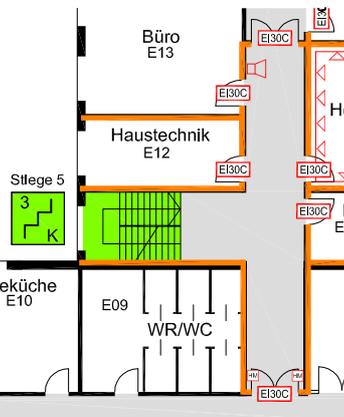

BaBr 14

Stiegenhaus:

- Brandschutztechnisch abgeschlossen. Die Länge des anschließenden Ganges ist nicht relevant, dieser muss allerdings durchgehend durch einen Brandabschnitt von den restlichen Räumen getrennt sein (ausgenommen Nassräume).

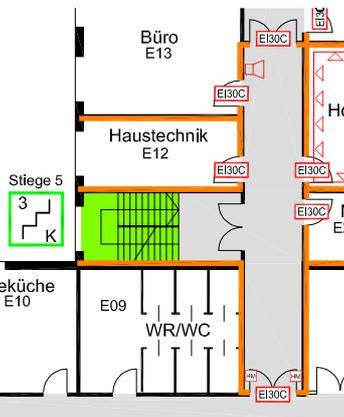


BaBr 15

Stiegenhaus:

- Brandschutztechnisch nicht vom Gangbereich abgeschlossen, jedoch geschlossen. Auch anzuwenden, wenn der anschließende Gangbereich sonst als Brandabschnitt ausgeführt ist.

Das Symbol für eine bessere Lesbarkeit weiß hinterlegen.

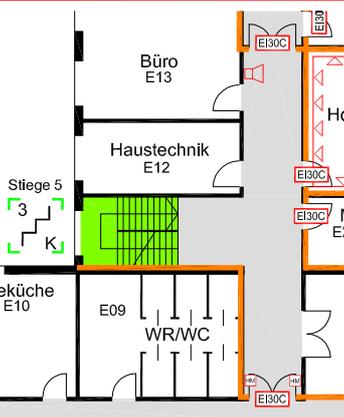

BaBr 16

Offene Verbindungsstiege:

- Ohne Brandschutztechnischem Abschluss zum Gangbereich oder weiteren Räumlichkeiten.

Das Symbol für eine bessere Lesbarkeit weiß hinterlegen.

Grundsätzlich ist ein Stiegenhaus in allen Ebenen mit dem gleichen Symbol zu kennzeichnen. Falls es, bedingt durch bauliche Gegebenheiten und/oder Brandschutztechnischer Ausstattung erforderlich wäre unterschiedliche Symbole zu verwenden, ist in allen Ebenen und am Lageplan das Symbol mit der geringsten Qualifikation einzutragen